


ESCOMESA INDEPENDENT (diàmetre ≤ 40 mm)

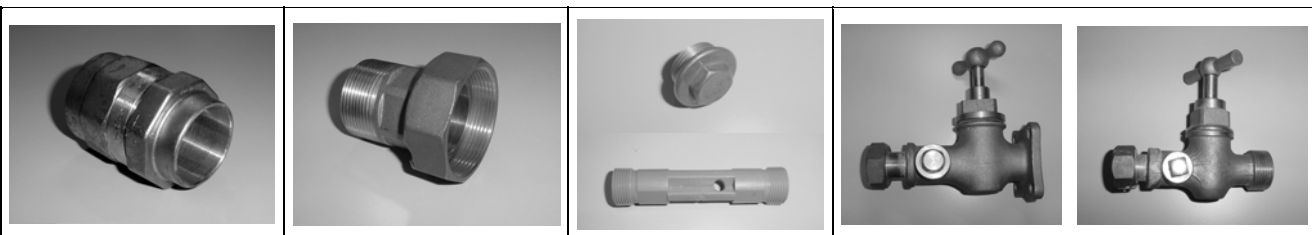

Comptador DN(mm)	15	20	25	30	40
------------------	----	----	----	----	----

MANEGUET CONTRATRACCIÓ FEMELLA

Rosca* Sortida	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Ubicació	S'ha de instal·lar entre el tub polietilè i el ràcord d'enllaç.			
Característiques	DIN PN16. Entrada connectada i sortida roscada*.			
Muntatge	Acoblat en el tub de polietilè. Per garantir d'estanqueïtat, portarà entre peces una junta tòrica.			

RACORD D'ENLLAÇ (FEMELLA BOJA)

Rosca* Sortida	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Ubicació	Darrera maneguet de contratracció femella i abans del comptador.				
Característiques	Valona plana.				
Muntatge	Roscat en el maneguet contratracció. Per garantir l'estanqueïtat s'intercalarà una junta de goma o polietilè.				

SUPLEMENT TAPAT

TAP CEC

Rosca* exterior	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Ubicació	El suplement tapat s'ha d'instal·lar roscat entre el ràcord d'enllaç (femella boja) i el ràcord d'entrada de la clau. El tap cec s'ha d'instal·lar roscat tant en el ràcord d'enllaç (femella boja) com en el ràcord d'entrada de la clau.				
Característiques	El suplement tapat serà de longitud igual a la del comptador a instal·lar i el seu cos haurà d'incorporar uns forats passants, per garantir que no hi ha pas d'aigua a través d'ell.				
Muntatge	Només quan no estigui instal·lat el comptador.				

CLAU COMPTADOR

Clau DN (mm)	20	30	40		
H** Valors màxims (mm)	120	160	180		
Unió entrada	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Unió sortida	Rosca mascle 1"		Brida d'acoblament segons l'EGT 10-026		
Ubicació	La clau es col·locarà a la sortida del comptador i connectarà amb la canonada d'alimentació. Sota criteri d'Aigües de Barcelona quan sigui necessari s'instal·larà una clau abans del comptador d'acord amb les especificacions de l'EGT-005, així com els elements necessaris per la seva unió.				
Característiques	Haurà de complir amb les especificacions que es detallen a continuació, les quals hauran de ser correctament acreditades. Haurà de disposar de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ràcord lliure a l'entrada per enllaçar amb el comptador. ✓ Presa per prendre pressions o mostres d'aigua. ✓ L'element de maniobra, que ha de facilitar l'obertura i el tancament del obturador, no podrà sobrepassar mai el par de trencament especificat en la Norma UNE 19804. ✓ PN 16. 				

* ... Rosca Gas Withworth.

** ... H és la mida amb la clau totalment obert des de l'eix de simetria horitzontal fins a la part més alta de l'element de maniobra.