

Figura 1


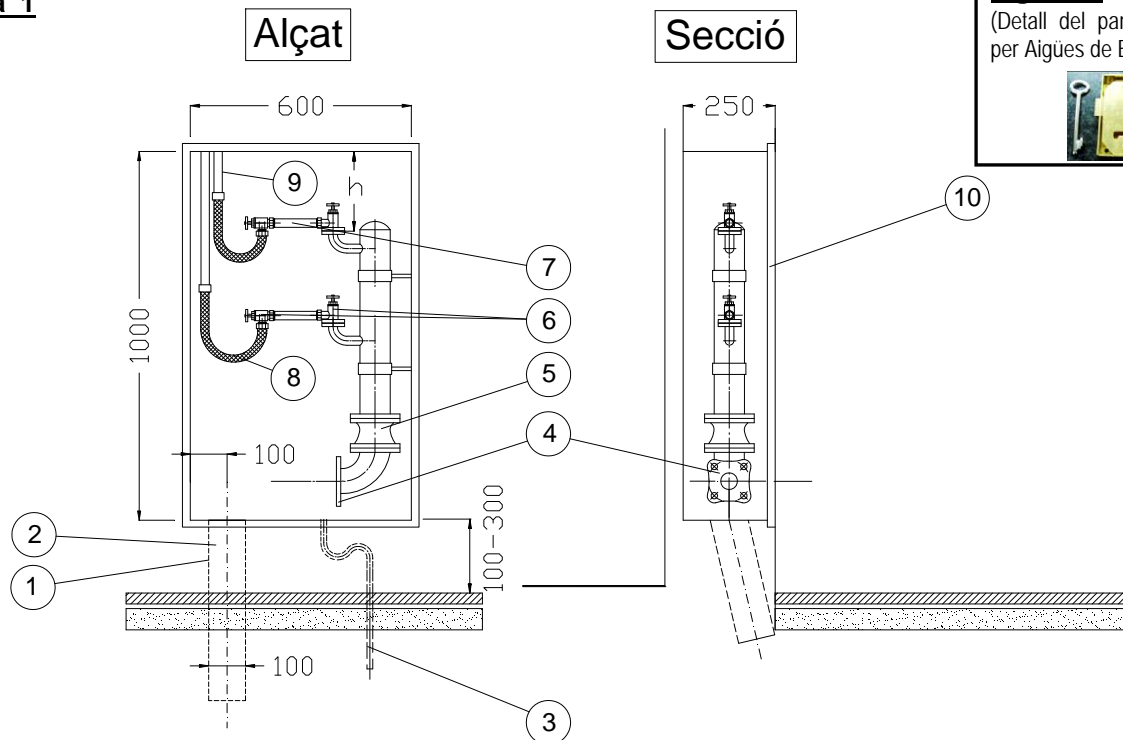


Figura 2

(Detall del pany homologat per Aigües de Barcelona)



Núm.	DESCRIPCIÓ (figura 1)	Col·locació a càrrec de	OBSERVACIONS				
1	Tub passa murs de Ø int. 100 mm	CLIENT	El tub passa murs es collarà de forma que el forat quedi impermeabilitzat. Un cop instal·lada l'escomesa, es rejuntarà de manera que s'asseguri l'estanquitat de l'interior de l'armari.				
2	Forat de pas	CLIENT	Un cop instal·lada l'escomesa, es rejuntarà de manera que s'asseguri l'estanquitat de l'interior de l'armari.				
3	Desguàs natural i suficient	CLIENT					
4	Accessori d'acoblament	CLIENT	De ferro colat PN16				
5	Vàlvula antiretorn	CLIENT					
6	Jocs de claus	CLIENT	Veure EGT-10-028				
7	Suplement tapat	CLIENT	Veure EGT-10-028				
8	Flexos	CLIENT	Flexos amb racor de 1" (costat clau) i llargada suficient per fer la connexió amb la clau de sortida del comptador sense escanyar el pas de l'aigua.				
9	Tubs muntants	CLIENT	De diàmetre adient al cabal sol·licitat				
10	Porta i marc de ferro	CLIENT	Quadre de classificació dels destins, penjat en l'interior de la porta. Porta amb pany "tipus Aigües de Barcelona" segons figura 2 i termoïllada per a les gelades				
Ø Escomesa	DIMENSIONS ARMARI			h (distància mínima entre brida i sostre)	ACCESSORI D'ACOBLAMENT ☉		
	Longitud	Fons	Alçada		DN	model	ALÇATS BRIDA (PN 16)
30	1000	250	600	350	32 (1 1/2")	1	

- a. - Dimensions expressades en mil·límetres (mm), llevat de les indicades expressament en altres unitats.
- b. - L'interior de l'armari estarà impermeabilitzat i lliscat.
- c. - Aquest document resum les condicions exigides per la reglamentació vigent i per Aigües de Barcelona, pel que fa exclusivament a les característiques i dimensions que haurà de reunir l'espai de treball (tram inicial de l'armari) on s'hauran de desenvolupar les tasques de muntatge de l'escomesa, així com la seva connexió (punt 3 de la figura 1) amb la instal·lació interior de l'immoble. Es recorda al CLIENT que correrà al seu càrrec i serà responsabilitat exclusivament seva la realització de la instal·lació interior subsegüent, que haurà d'ajustar-se a la reglamentació vigent.