

Figura 1

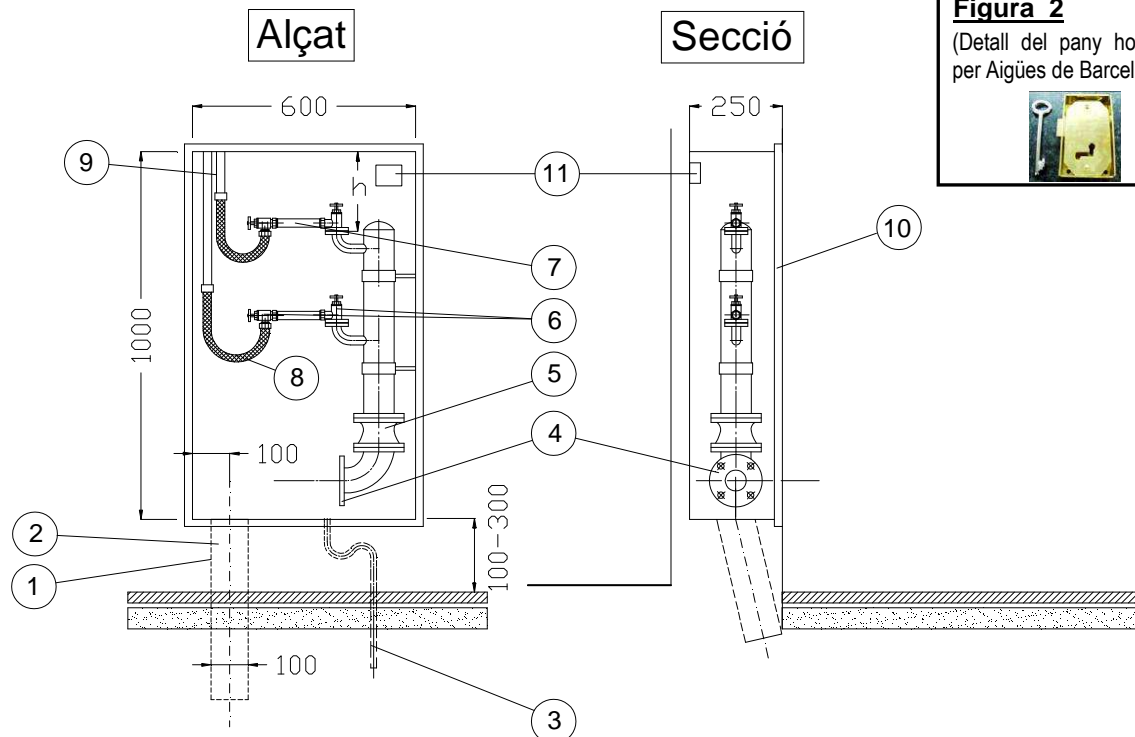


Figura 2

(Detall del pany homologat per Aigües de Barcelona)



| Núm. | DESCRIPCIÓ (figura 1) | Col·locació a càrrec de | OBSERVACIONS |
|------|--|-------------------------|--|
| 1 | Tub passa murs de Ø int. 100mm | CLIENT | El tub passa murs es collarà de forma que el forat quedi impermeabilitzat. Un cop instal·lada l'escomesa, es rejuntarà de manera que s'asseguri l'estanquitat de l'interior de l'armari. |
| 2 | Forat de pas | CLIENT | Un cop instal·lada l'escomesa, es rejuntarà de manera que s'asseguri l'estanquitat de l'interior de l'armari. |
| 3 | Desguàs natural i suficient | CLIENT | |
| 4 | Accessori d'acoblament | CLIENT | Veure EGT-10-026 i nota "c" |
| 5 | Vàlvula antiretorn | CLIENT | |
| 6 | Jocs de claus | CLIENT | Veure EGT-10-028 |
| 7 | Suplement tapat | CLIENT | Veure EGT-10-028 |
| 8 | Flexos | CLIENT | Flexos amb ràcord de 1" (costat clau) i llargada suficient per fer la connexió amb la clau de sortida del comptador sense escanyar el pas de l'aigua. |
| 9 | Tubs muntants | CLIENT | De diàmetre adient al cabal sol·licitat |
| 10 | Porta i marc de ferro | CLIENT | Quadre de classificació dels destins, penjat en l'interior de la porta. Porta amb pany "tipus Aigües de Barcelona" segons figura 2 i termoïllada per a les gelades |
| 11 | Caixa amb punt centralitzat de lectura de comptadors i tapa de protecció | CLIENT | Model acceptat per Aigües de Barcelona, IP65 (veure nota "d") |

| Ø Escomesa | Cabal Contracte escomesa (m³/h) | Dimensions de l'armari | | | h (distància mínima entre brida i sostre) |
|---------------|------------------------------------|------------------------|------|--------|--|
| | | Longitud | Fons | Alçada | |
| 30 | 4,0 | 1000 | 250 | 600 | 350 |
| 40 | 10,0 | | | | |

- a. - Dimensions expressades en mil·límetres (mm), llevat de les indicades expressament en altres unitats.
- b. - L'interior de l'armari estarà impermeabilitzat i lliscat.
- c. - L'accessori d'acoblament © serà PN16 i el tipus i diàmetre estarà d'acord amb el de l'escomesa segons l'EGT-10-026.
- d. - Només serà obligatori instal·lar els elements necessaris per al sistema centralitzat de lectura automàtica quan els comptadors siguin del tipus electrònic, segons les instruccions descrites a l'EGT-10-031.
- e. - Aquest document resum les condicions exigides per la reglamentació vigent i per Aigües de Barcelona, pel que fa exclusivament a les característiques i dimensions que haurà de reunir l'espai de treball (tram inicial de l'armari) on s'hauran de desenvolupar les tasques de muntatge de l'escomesa, així com la seva connexió amb la instal·lació interior de l'immoble. Es recorda al CLIENT que correrà al seu càrrec i serà responsabilitat exclusivament seva la realització de la instal·lació interior subsegüent, que haurà d'ajustar-se a la reglamentació vigent.