

Figura 1

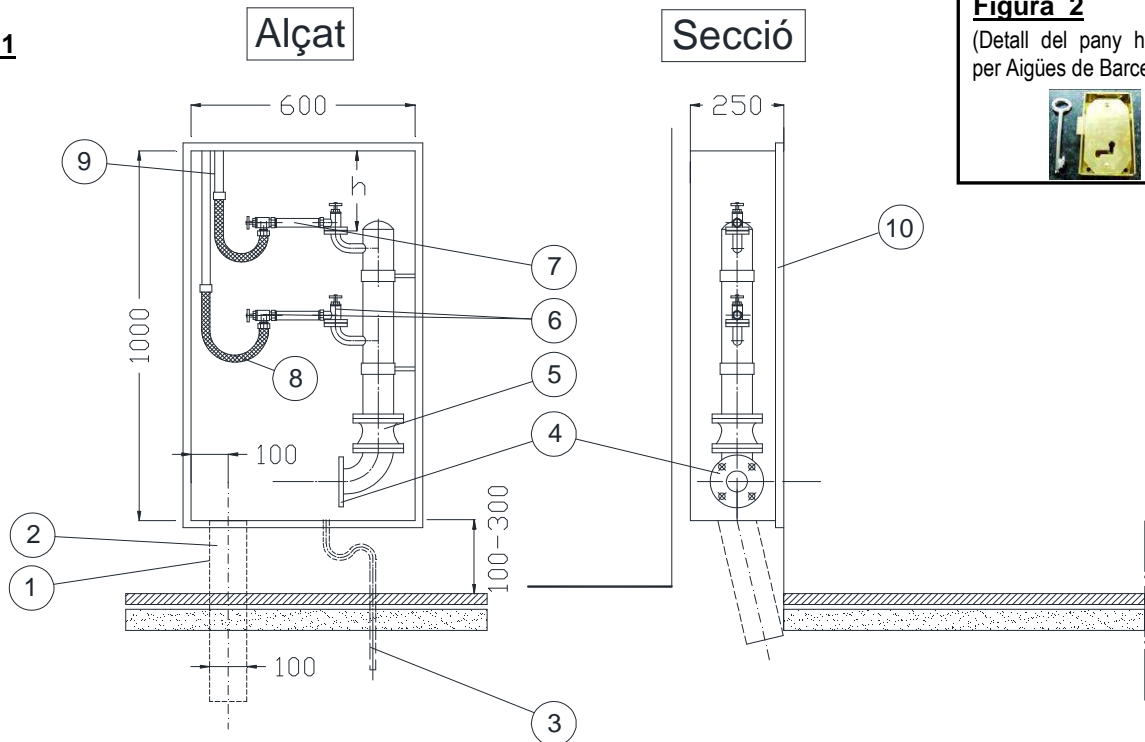


Figura 2

(Detall del pany homologat per Aigües de Barcelona)



Núm.	DESCRIPCIÓ (figura 1)	Col·locació a càrrec de	OBSERVACIONS
1	Tub passa murs de Ø int. 100mm	CLIENT	El tub passa murs es collarà de forma que el forat quedi impermeabilitzat. Un cop instal·lada l'escomesa, es rejuntarà de manera que s'asseguri l'estanquitat de l'interior de l'armari.
2	Forat de pas	CLIENT	Un cop instal·lada l'escomesa, es rejuntarà de manera que s'asseguri l'estanquitat de l'interior de l'armari.
3	Desguàs natural i suficient	CLIENT	
4	Accessori d'acoblament	CLIENT	Veure EGT-10-026 i nota "c"
5	Vàlvula antiretorn	CLIENT	
6	Jocs de claus	CLIENT	Veure EGT-10-028
7	Suplement tapat	CLIENT	Veure EGT-10-028
8	Flexos	CLIENT	Flexos amb ràcord de 1" (costat clau) i llargada suficient per fer la connexió amb la clau de sortida del comptador sense escanyar el pas de l'aigua.
9	Tubs muntants	CLIENT	De diàmetre adient al cabal sol·licitat
10	Porta i marc de ferro	CLIENT	Quadre de classificació dels destins, penjat en l'interior de la porta. Porta amb pany "tipus Aigües de Barcelona" segons figura 2 i termoïllada per a les gelades

Ø Escomesa	Dimensions de l'armari			h (distància mínima entre brida i sostre)
	Longitud	Fons	Alçada	
30	1000	250	600	350
40				

- a. - Dimensions expressades en mil·límetres (mm), llevat de les indicades expressament en altres unitats.
- b. - L'interior de l'armari estarà impermeabilitzat i lliscat.
- c. - L'accessori d'acoblament © serà PN16 i el tipus i diàmetre estarà d'acord amb el de l'escomesa segons l'EGT-10-026.
- d. - En el cas que el material de la bateria sigui metàl·lic, la instal·lació haurà de complir amb el reglament electrotècnic de baixa tensió, instrucció tècnica complementària que correspongui. En cap cas la bateria de comptadors, els comptadors, els accessoris o els muntats s'utilitzaran com a pressa de terra.
- e. - Aquest document resumeix les condicions exigides per la reglamentació vigent i per Aigües de Barcelona, pel que fa exclusivament a les característiques i dimensions que haurà de reunir l'espai de treball (tram inicial de l'armari) on s'hauran de desenvolupar les tasques de muntatge de l'escomesa, així com la seva connexió amb la instal·lació interior de l'immoble.
- Es recorda al CLIENT que correrà al seu càrrec i serà responsabilitat exclusivament seva la realització de la instal·lació interior subsegüent, que haurà d'ajustar-se a la reglamentació vigent.